

A close-up photograph of several green grass blades. A single, clear water droplet is perched on the edge of one of the blades in the lower right quadrant. The background is a soft, out-of-focus green.

Lodsejerforhold Hesselø Havvindmøllepark Konsulent Lars Klausen

16. Februar 2021

Agrovi

Den bedste løsning på jorden

Ledningens placering

- Gæsteprincip
- Linjeføring
- Fremtidige bygninger, installationer o.a.
- Dybde på ledning i forhold til dræn
- Både eksisterende og nye
- Forhandling

Skriftlig aftale

- Placering af ledning, indtegnet på kort
- Besked, hvis ledning flyttes efter aftale
- Retablering af dræn
- Arbejdets udførelse
- Færdsel med maskiner
- Retablering af arbejdsområdet
- Genretablering af dræn

Særlige ulemper

- Omvej til mark
- Afskåret areal – flere foragre
- Hensyn til dyr
- Flytning af hegn
- Manglende foder
- Før logbog over alle ulemper
- Forhandling om erstatning for ulemper


Drænretablering

- Jeres kendskab til dræn og brønde
- Drænkort
- Dybde på dræn, nuværende og fremtidige
- Lokalisering af dræn når der graves
- Retableringsprincip
- Materiale



Lokalisering af dræn



Drænretablering

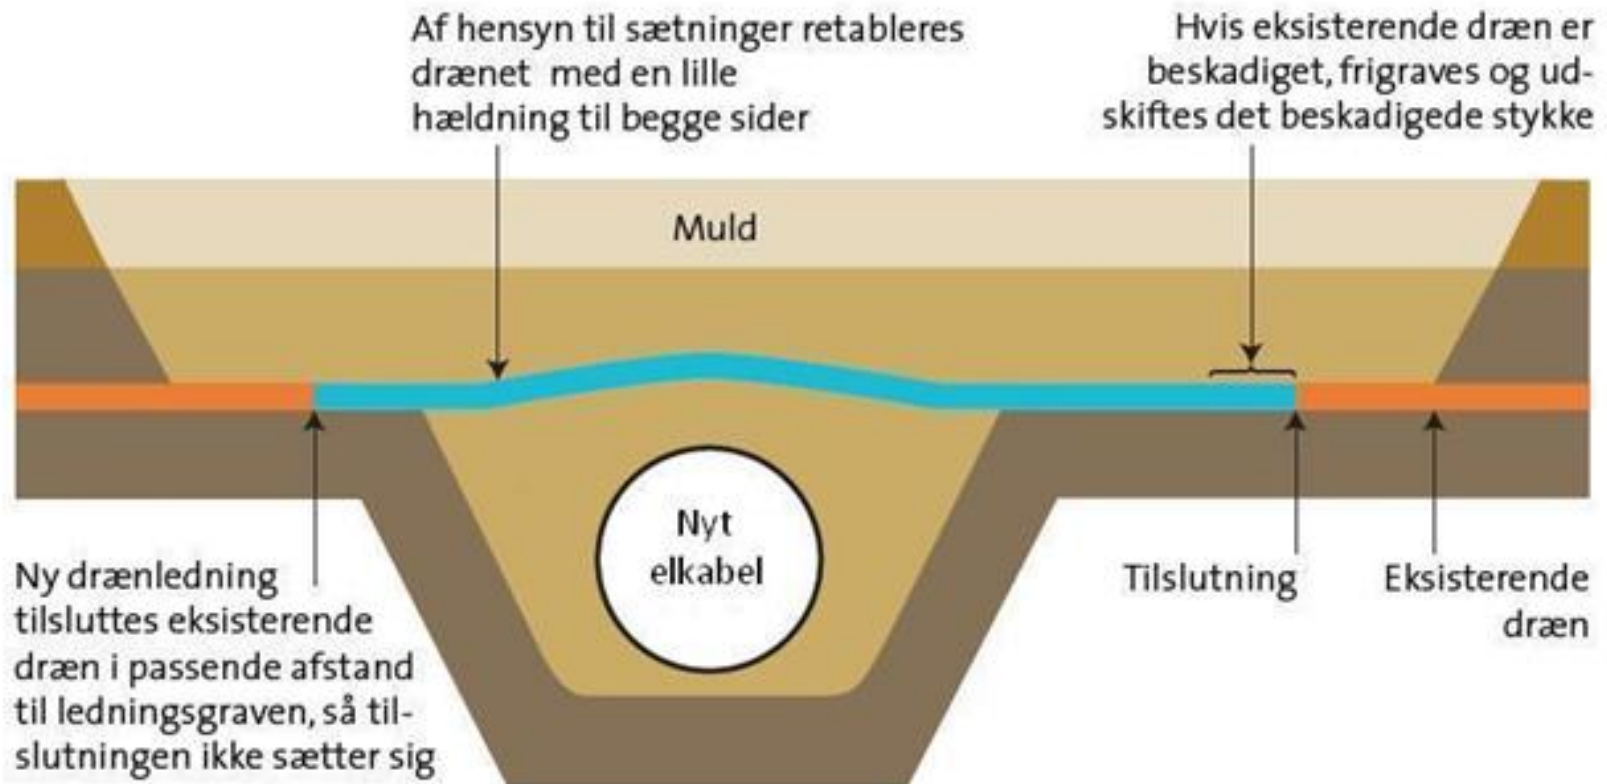

Dræn skal retableres enkeltvis

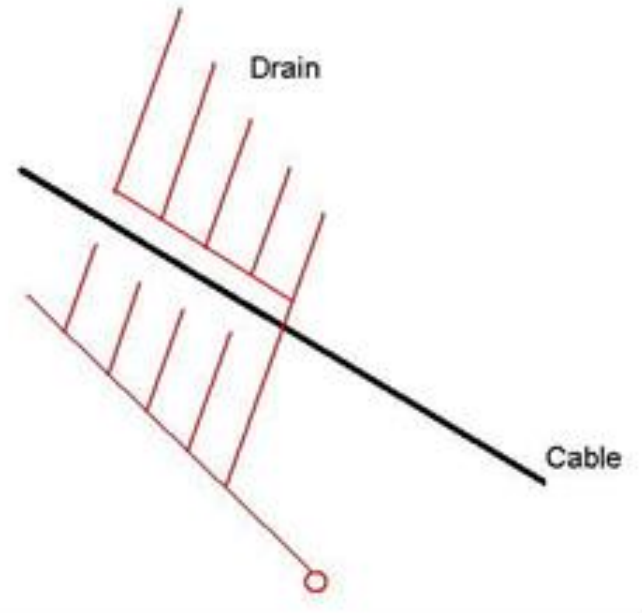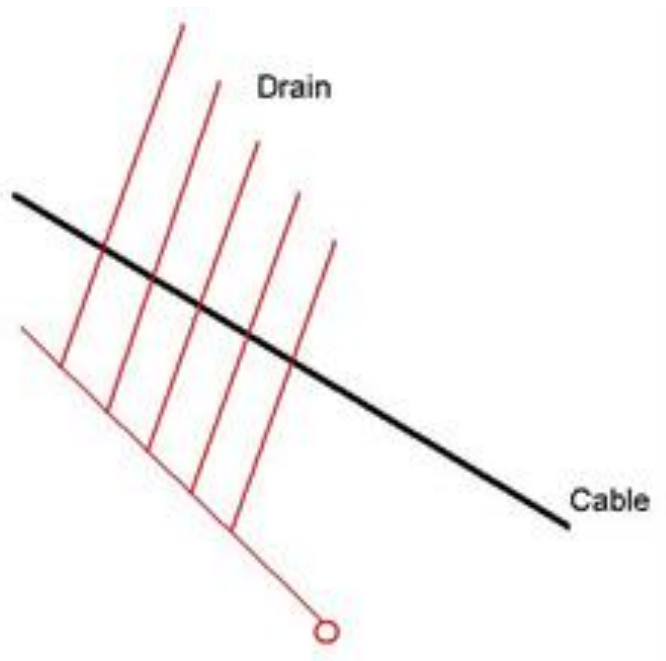

Dræn skal retableres over ledning



Dræn skal være intakte efter tildækning



Drænproblemer efter aflevering

- 10 års forældelse, forlænges ved aftale?
- Hvem er kontaktperson?
- Bestilling
- Skyldes problemerne ledningsarbejdet?
- Hvem skal betale?

Fremtidige drænarbejder

- Ledning skal ligge så dybt at der kan nydrænes
- Dræn ved plov, kæde eller grave?
- Ledningsejer betaler ekstra omkostninger

Retablering af arbejdsområde

- Tag evt. fotos før arbejdet påbegyndes
- Tag fotos, hvis noget er forkert
- Tildækning af ledning, tør jord
- Hvem samler sten?
- Jordbearbejdning efter tildækning
- Opsamling af affald
- Eftersåning/plantning
- Aflevering af arbejdsarealet
- Underskrift, kun hvis alt er OK

Efter aflevering

- Ekstra strukturskade?
- Ulemper pga. fastkørsel årene efter
- Ekstra sten i arbejdsområdet





Spørgsmål?

